



AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO

Via Degli Imbimbo 10/12 - 83100 Avellino - C.F.: P.IVA 02600160648

U.O. C. Tecnica Patrimoniale



DIREZIONE GENERALE: Dott.ssa Maria MORGANTE

R.U.P. Arch. Marina ABBONDANDOLO

**Lavori di conformità alle norme di prevenzione incendi
II stralcio c/o il P.O. 'G. Criscuoli' di S. Angelo dei Lombardi (AV)
CIG. 8161889BDD - CUP. H66G19000170003**

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA

PROGETTAZIONE :

RTP

(Mandataria)



ARETHUSA S.r.l.
Sede legale
80026 - Casoria (NA)
Via G. Rossini, 14
Tel. +39 081 7577738 - Fax +39 081 7576215
e-mail: arethusa@arethusasrl.it
www.arethusasrl.it

(Mandante)



**A.T. Advanced
Technologies S.r.l.**

Il Tecnico
(DT.ARETHUSA s.r.l.)
Ing. Giuliano Maria Esposito



TITOLO ELABORATO

IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Schema elettrici unifilari locali depositi esterni n.1 e n.2

ELABORATO N°:

ARE-014-20-PE_IE.SH.02.0

FORMATO :

A4

SCALA :

-


DATA :

05/08/2020

N.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	PRIMA EMISSIONE	05/08/2020	G.ES.	M.FE.	G.M.E.
1					
2					

[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A									A
B									B
C									C
D									D
E									E
F									F

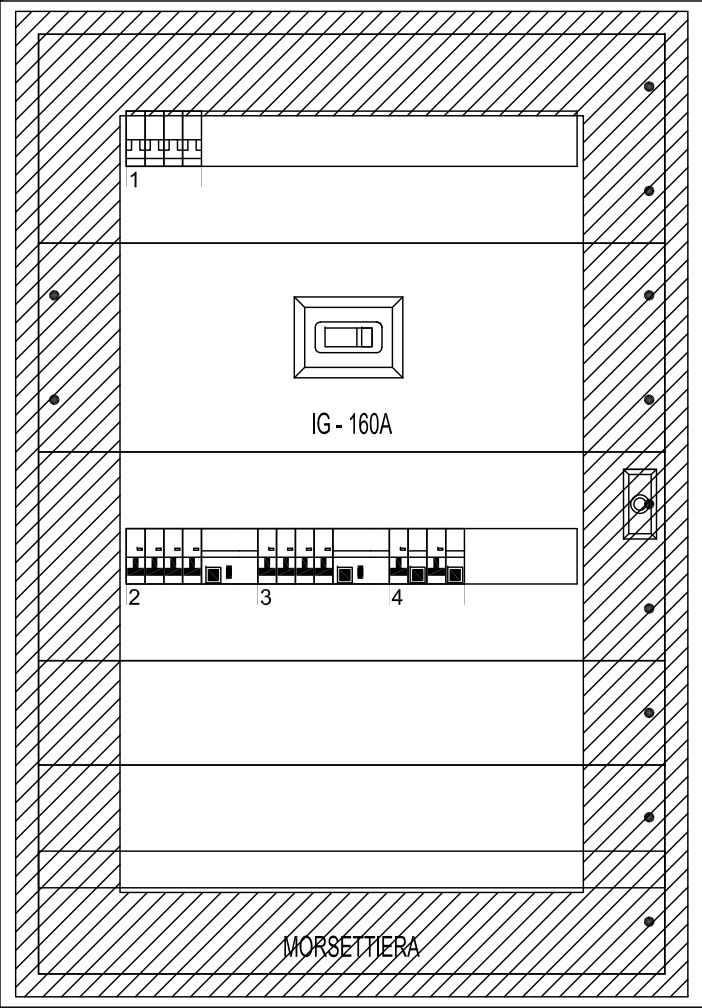

DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO

TIPO DI QUADRO: Carpenterie fino a 630 A
NORMA DI RIFERIMENTO: CEI EN 61439-1

TENSIONE NOMINALE (V): 400/230
CORRENTE NOMINALE SBARRE (A): 0
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE
DI BREVE DURATA (I_{bw}) x 1s (kA): 25
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE
DI PICCO (I_{pk}) (kA): 53

ALTEZZA (mm): 930
LARGHEZZA (mm): 660
PROFONDITA' (mm): 250

GRADO DI PROTEZIONE: IP43 (senza porta IP3X)
FORMA COSTRUTTIVA: Forma 1

COLORE INVOLUCRO:
TIPO DI PORTA: VEDI DISEGNO
ACCESSIBILITA': ANTERIORE

RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:
SB OS: Sbarre orizzontali superiori
SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo
SB VL: Sbarre verticali laterali
SB VP: Sbarre verticali posteriori


TITOLO QG QUADRO GUARDIANIA Schema fronte quadro		COMMITTENTE	FILE	U_QG_00002	FOGLIO	1	SEGUE	
					2	-		
			ELAB.		CONTR.		APPR.	
			DISEGNO		COMMESSA			

[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8			
A										A	
B										B	
C	<div>C.01 F 1</div> <div><div>N. 2 x 18 U.M</div></div> <div><div><div><div><div><div>DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO</div><div>TIPO DI QUADRO: CENTRALINO</div><div>NORMA DI RIFERIMENTO: CEI 23-48 23-49 23-51</div><div>TENSIONE NOMINALE (V): 400/230</div><div>CORRENTE NOMINALE SBARRE (A): 0</div><div>CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE</div><div>DI BREVE DURATA (Icw) x 1s (kA): -</div><div>CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE</div><div>DI PICCO (Ipk) (kA): -</div><div>ALTEZZA (mm): 510</div><div>LARGHEZZA (mm): 486</div><div>PROFONDITA' (mm): 129</div><div>GRADO DI PROTEZIONE: IP40</div><div>FORMA COSTRUTTIVA: Forma 1</div><div>COLORE INVOLUCRO: --</div><div>TIPO DI PORTA: VEDI DISEGNO</div><div>ACCESSIBILITA': ANTERIORE</div></div></div><div><div>RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:</div><div>SB OS: Sbarre orizzontali superiori</div><div>SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo</div><div>SB VL: Sbarre verticali laterali</div><div>SB VP: Sbarre verticali posteriori</div></div></div></div></div>									D	
E										E	
F	TITOLO QA1 QUADRO ELETTRIC ARCHIVIO N.1 Schema fronte quadro				CODICE PREFISSO QA1		COMMITTENTE		FILE U_QA1_00003 ELAB. CONTR. DISEGNO	FOGLIO 1 SEQUE 3 APPR. COMMESSA	F
	1	2	3	4	5	6	7	8			

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A									A
B									B
C									C
D									D
E									E
F									F

C.01
F 1

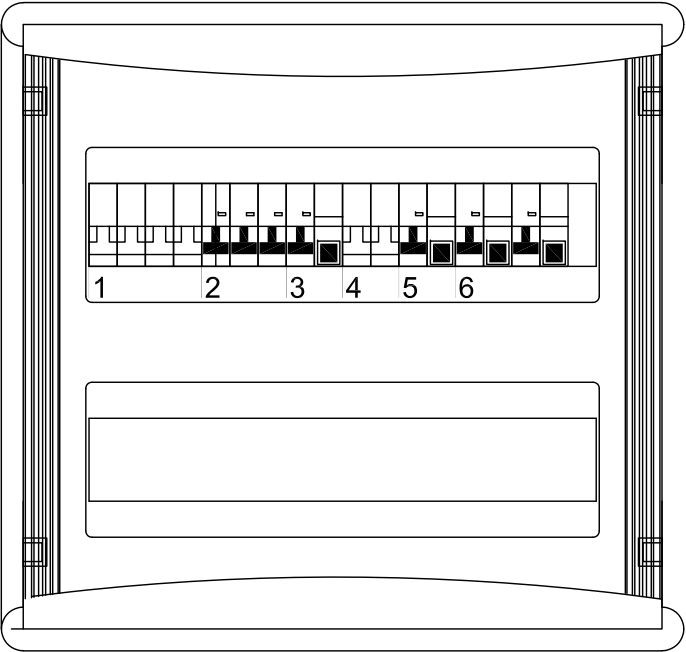

N. 2 x 18 U.M

DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO

TIPO DI QUADRO: CENTRALINO
NORMA DI RIFERIMENTO: CEI 23-48 23-49 23-51
TENSIONE NOMINALE (V): 400/230
CORRENTE NOMINALE SBARRE (A): 0
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE
DI BREVE DURATA (I_{bw}) x 1s (kA): -
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE
DI PICCO (I_{pk}) (kA): -
ALTEZZA (mm): 510
LARGHEZZA (mm): 486
PROFONDITA' (mm): 129
GRADO DI PROTEZIONE: IP40
FORMA COSTRUTTIVA: Forma 1
COLORE INVOLUCRO: --
TIPO DI PORTA: VEDI DISEGNO
ACCESSIBILITA': ANTERIORE

RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:
SB OS: Sbarre orizzontali superiori
SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo
SB VL: Sbarre verticali laterali
SB VP: Sbarre verticali posteriori

TITOLO
QA2
QUADRO ELETTRIC ARCHIVIO N.2
Schema fronte quadro

COMMITTENTE

FILE	U_QA2_00003	FOGLIO ¹ SEQUE
ELAB.	CONTR.	APPR.
DISEGNO	COMMESSA	